

MĚSTO VELEŠÍN
ZASTUPITELSTVO MĚSTA VELEŠÍN
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA
kterou se vydává požární řád města

Zastupitelstvo města se na svém zasedání konaném dne 16. 12. 2024 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Čl. 1
Úvodní ustanovení

- (1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě.
- (2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje město zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působící na úseku požární ochrany.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečování požární ochrany města

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů města (dále jen „JSDHO města“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
- (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany město pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu velitele JSDHO Velešín. Konkrétní určení velitele a rozsah působnosti je součástí dokumentace města.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- (1) Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a podmínky k zabezpečení požární ochrany v této době upravuje zvláštní předpis. ¹⁾
- (2) Podmínky k zabezpečení požární ochrany akcí, kterých se účastní větší počet osob, stanoví zvláštní předpis. ²⁾

¹⁾ Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2016

²⁾ Nařízení Jihočeského kraje č. 3/2002

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze 1 vyhlášky.

Čl. 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů města, její početní stav a vybavení

- (1) Město zřídilo jednotku sboru dobrovolných hasičů města Velešín a místní části Skřidla, jejíž kategorie a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky.
- (2) Seznam členů jednotky je součástí dokumentace města.
- (3) Členové JSDHO se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské zbrojnice JSDHO na adrese Sídliště 390, Velešín, anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDHO.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Město stanovuje v příloze č. 2 vyhlášky zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které svou kapacitou, umístěním a vybavením umožňují účinný požární zásah.
- (2) Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany, uvedené v čl.5 a jednotce HZS Jihočeského kraje územní odbor Český Krumlov.
- (3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.³⁾

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

- (1) Město zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“:
 - a) Městský úřad, náměstí J. V. Kamarýta 76, Velešín
č. tel. 380 331 541 – podatelna
603 508 786 – starosta města
739 026 248 – místostarosta
 - b) Městská policie, náměstí J. V. Kamarýta 160, Velešín
č. tel. 380 332 639 – služebna
736 600 799 – strážníci

³⁾ § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

- (2) Mimo dobu městského úřadu lze hlásit požár na těchto telefonních číslech:
605 224 741 – velitel JSDH Velešín
736 623 456 – velitel JSDH Skřídla
603 508 786 – starosta města
736 600 799 – strážníci MP
- (3) Požár je dále možné hlásit na tísňovém telefonním čísle 150 a 112.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

- (1) Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sekund tón – 10 sekund přestávka – 25 sekund tón). V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach vyhláší ve městě místním rozhlasem.
- (2) Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí prostřednictvím rozesílání krátkých textových zpráv členům jednotky prostřednictvím Operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach vyhláší ve městě místním rozhlasem nebo osobním kontaktem mezi členy jednotky nebo výstražným zařízením požárního vozidla nebo členy jednotky svolá starosta města prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo telefonického hovoru.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.2/2019 ze dne 24. 6. 2019.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2025.

Ing. Petr Vágner
starosta



Jiří Růžička
místostarosta



**SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE
POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE**

1) Seznam sil a prostředků jednotky požární ochrany, kterou zřizuje Město Velešín

Dislokace JPO	Kategorie IPO	Minimální počet členů v pohotovosti
JSDHO Velešín	JPO II/1	4
Požární technika a věcné prostředky		Počet
CAS 20 Scania (CAS 20 4000/240 S2R)		1
CAS 32 T 815 (CAS 32/8200/800-S3R)		1
DA MB Sprinter (DA 8 L2Z)		1
JSDHO Skřídla - DA 12 – Avia 30	JPO V	XXX

2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastrofch města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany.

Výpis z NAŘÍZENÍ Jihočeského kraje č. 3/2017 Požární poplachový plán kraje pro Město Velešín a jeho katastry

Katastrální území obce:	Stupeň poplachu	I. jednotka PO název JPO :	2. jednotka PO název JPO :	3. jednotka PO název JPO :	4. jednotka PO název JPO
Velešín Bor Chodeč Holkov Skřídla	1.	HZS PS Český Krumlov	JSDHO Velešín	HZS PS Kaplice	JSDHO Svatý Jan nad Malší
	2.	HZS PS Český Krumlov	JSDHO Zubčice	JSDHO Římov	JSDHO Kaplice

Příloha č. 2

Seznam zdrojů vody pro hašení požárů

Dle nařízení Jihočeského kraje 2/2015, příloha č. I

Jako zdroje vody pro hašení požárů se určuje celá síť hydrantů umístěných ve městě Velešín.

- Mapová příloha A)

A jako další zdroj: Farský rybník čp. 719/12 - vak 48.830320⁰N, 14.470896⁰E

rybník Na Vrších čp. 1048/1 - 015 48.824051⁰N, 14.461291⁰E

Umístění hydrantu	Umístění v terénu	Průměr hydrantu	Vzdálenost [m]
V Úvoze 418	chodník	80	0,1 od plotu
Hasičská zbrojnice	v budově	100	
Družstevní	trávník	100	u kotelny ZŠ


Velešín nádraží: hydrant u č. p. 441 v trávníku, průměr 80

- Mapová příloha B)


Skřídla: hydrant u č. p. 27 v trávníku, průměr 80

- Mapová příloha C)

Nedílnou součástí tohoto seznamu je i mapová část s vyobrazením míst zdrojů požární vody; přílohy A), B), C),

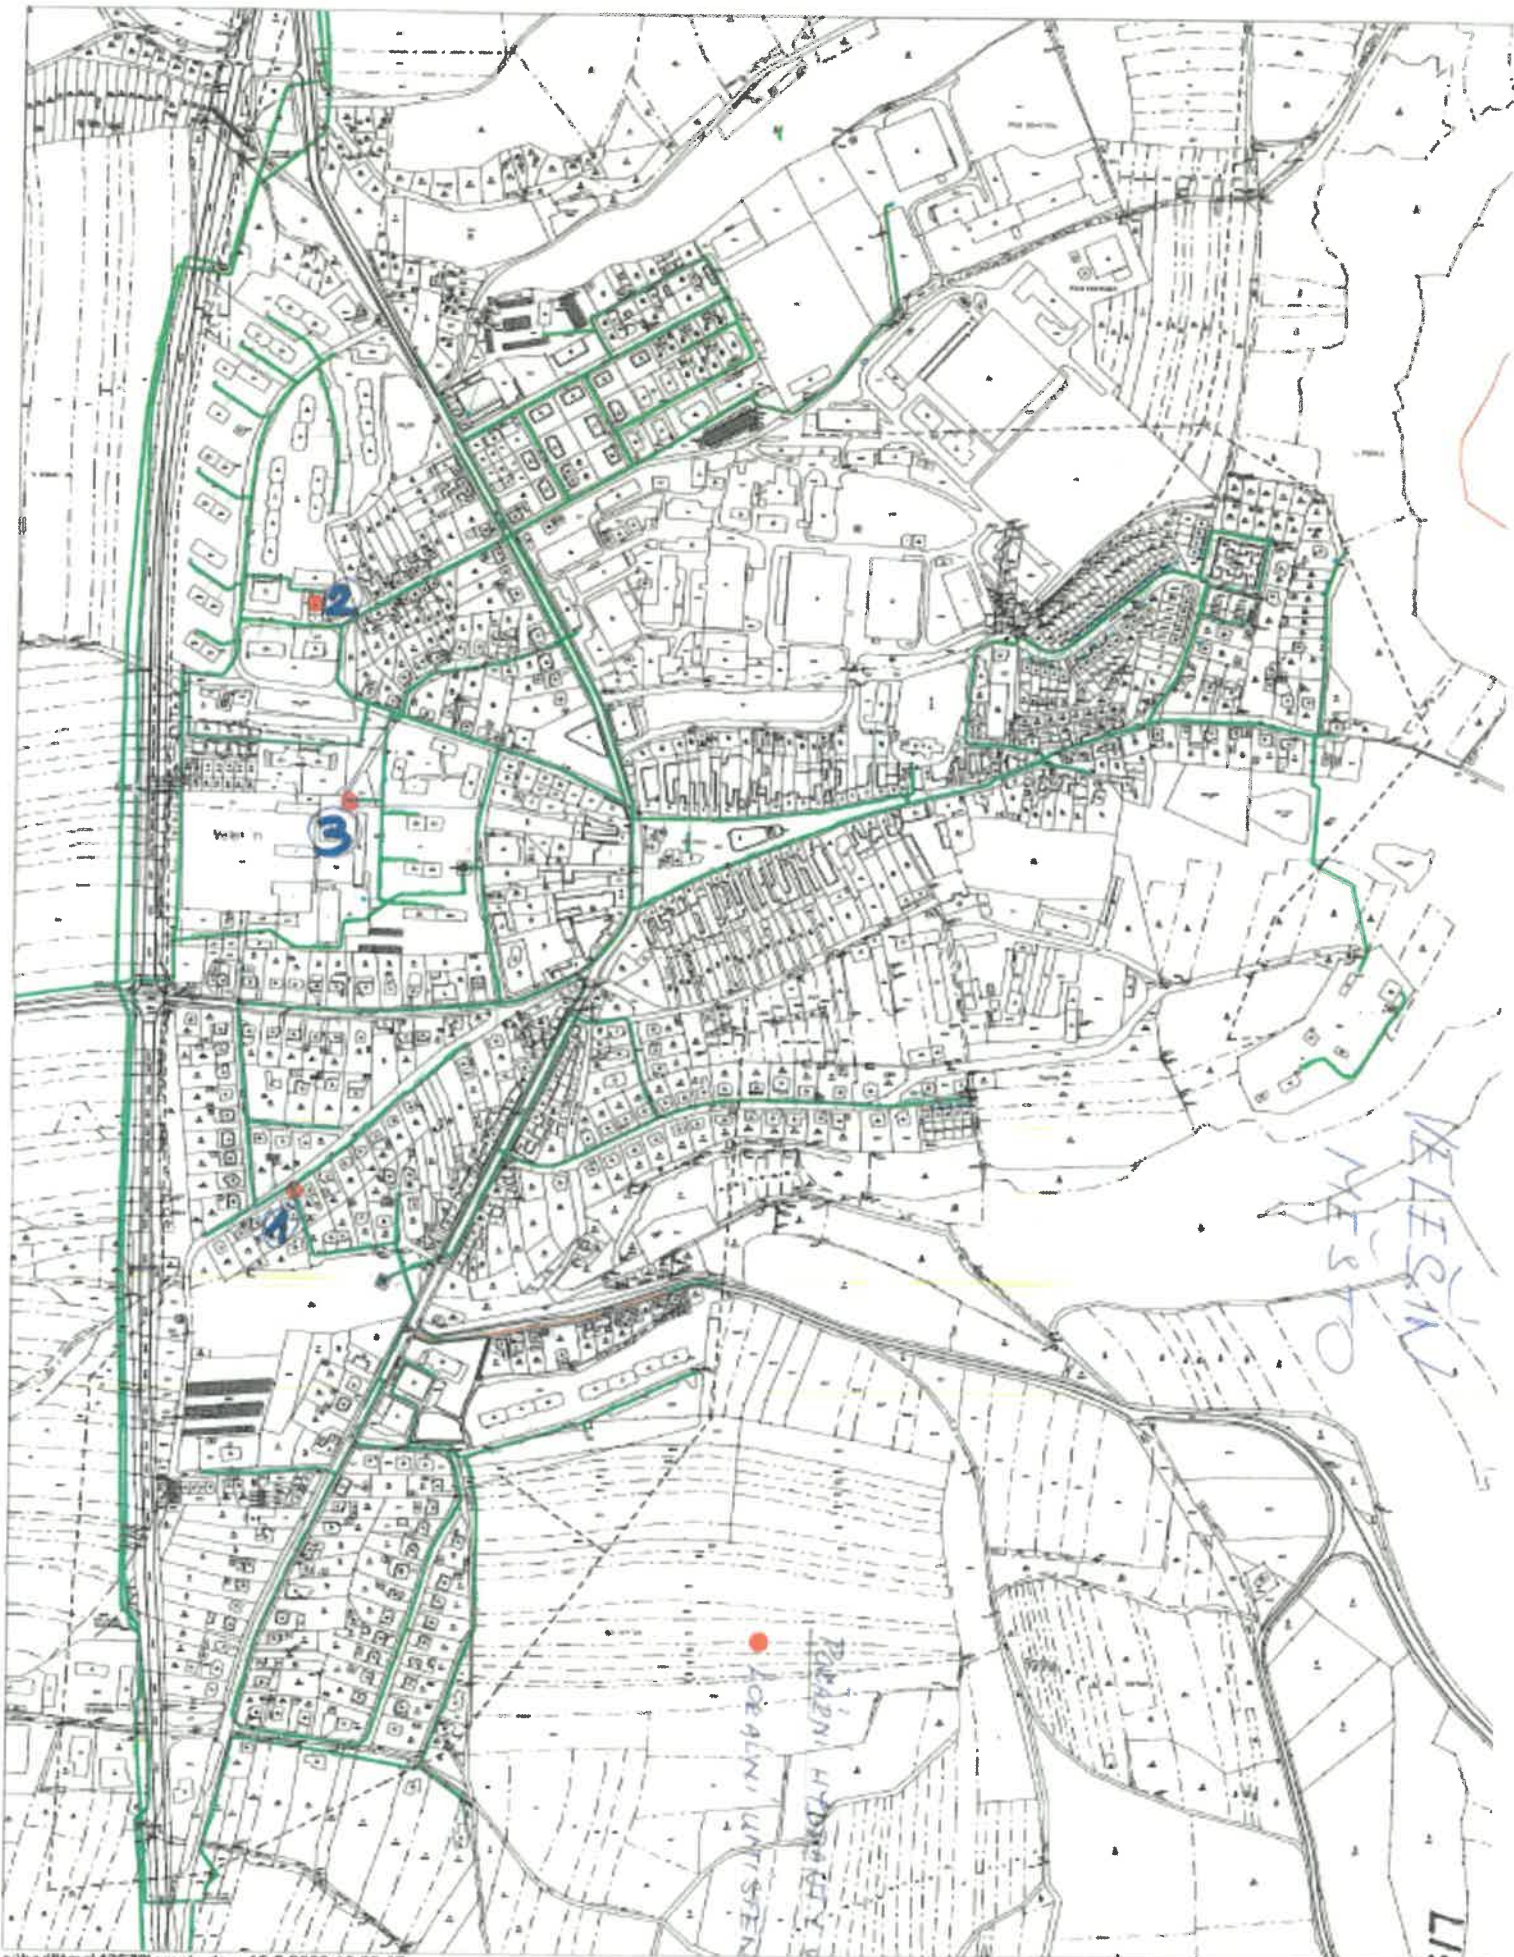

LIST A)

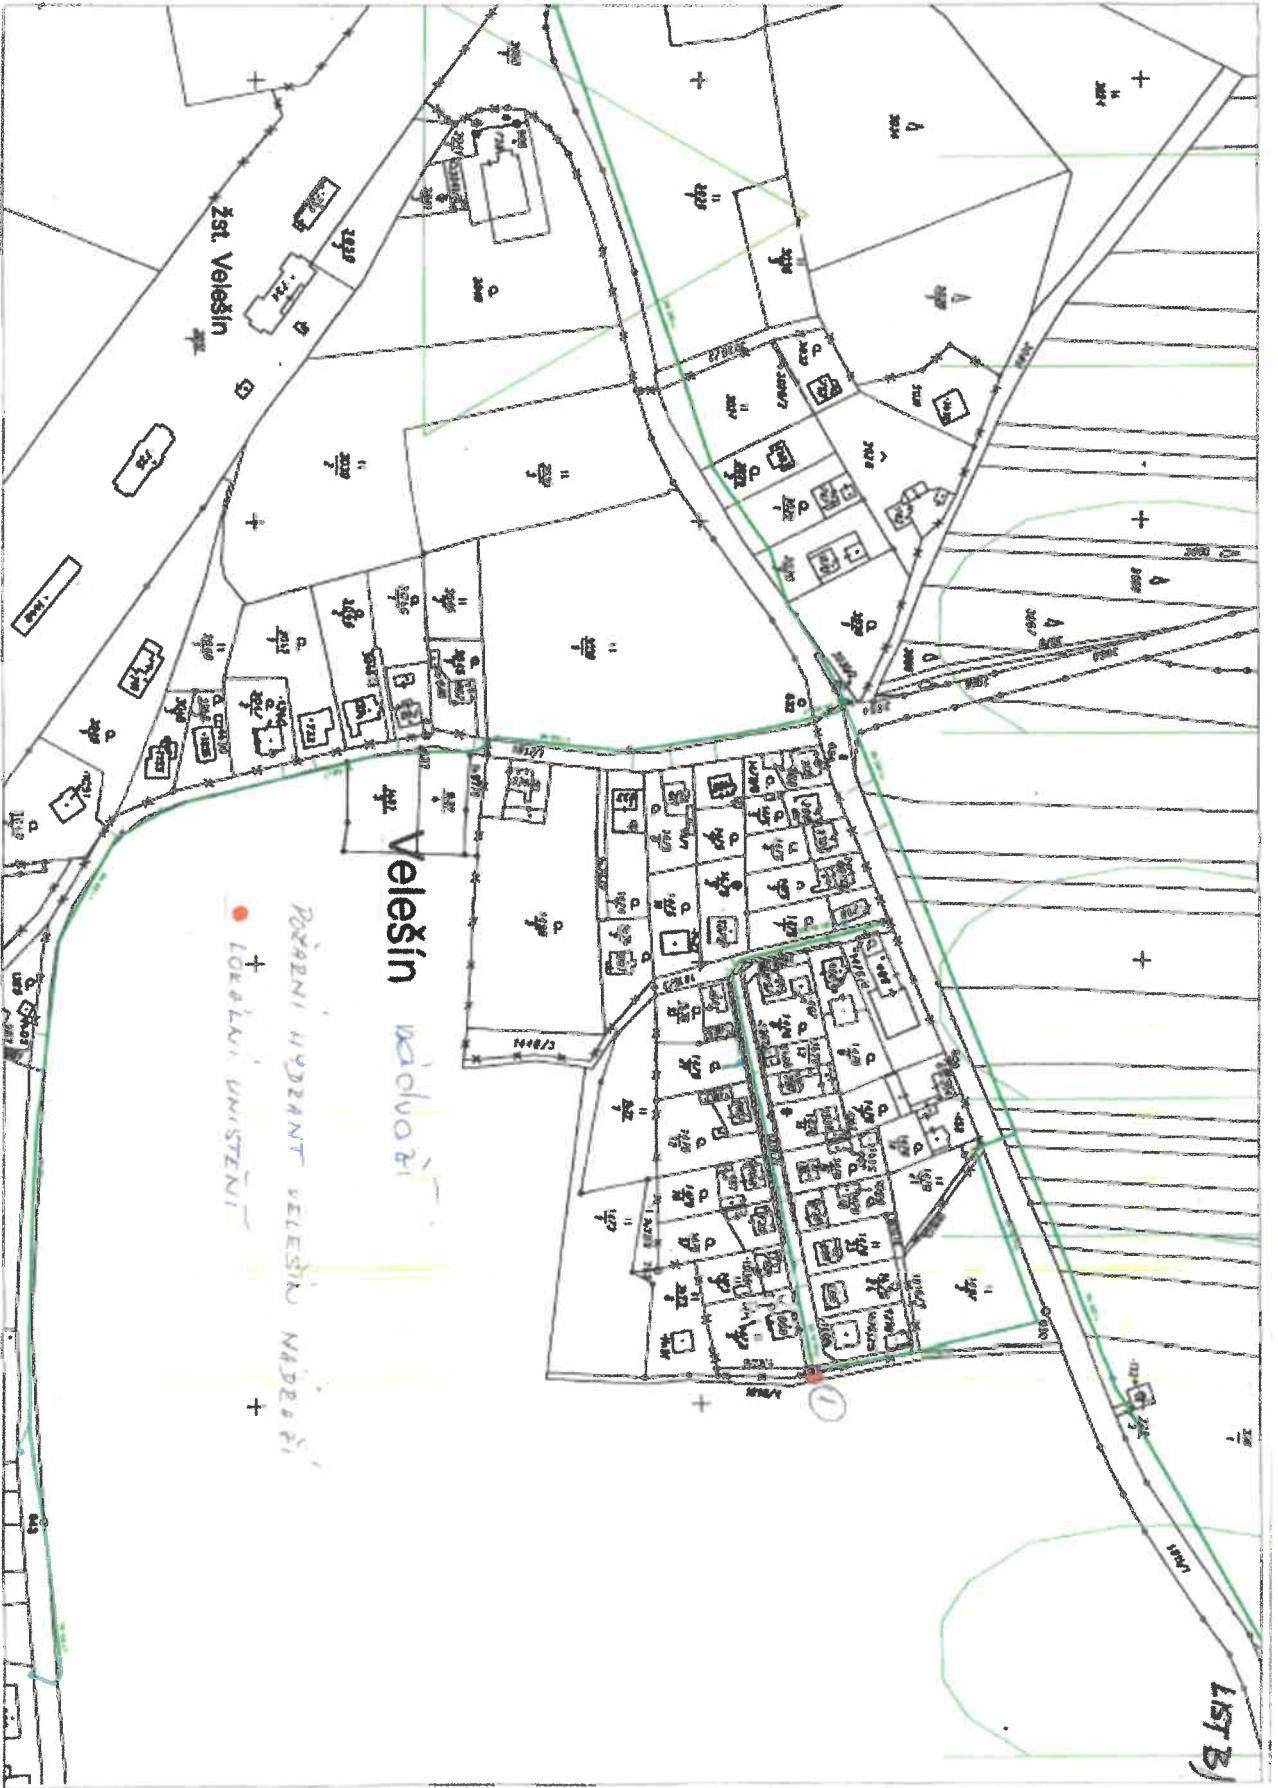


POŘADNÍ UVEDZANT VELEŠÍN NADPÁŘÍ
+ LOŽALNA UNISTENÍ

Velešín nadpáří

LST B)

Skřidla

FOŘÁBNÍ HYDRANT - SKŘIDLÁ
● LOŘÁBNÍ UMÍSTĚNÍ

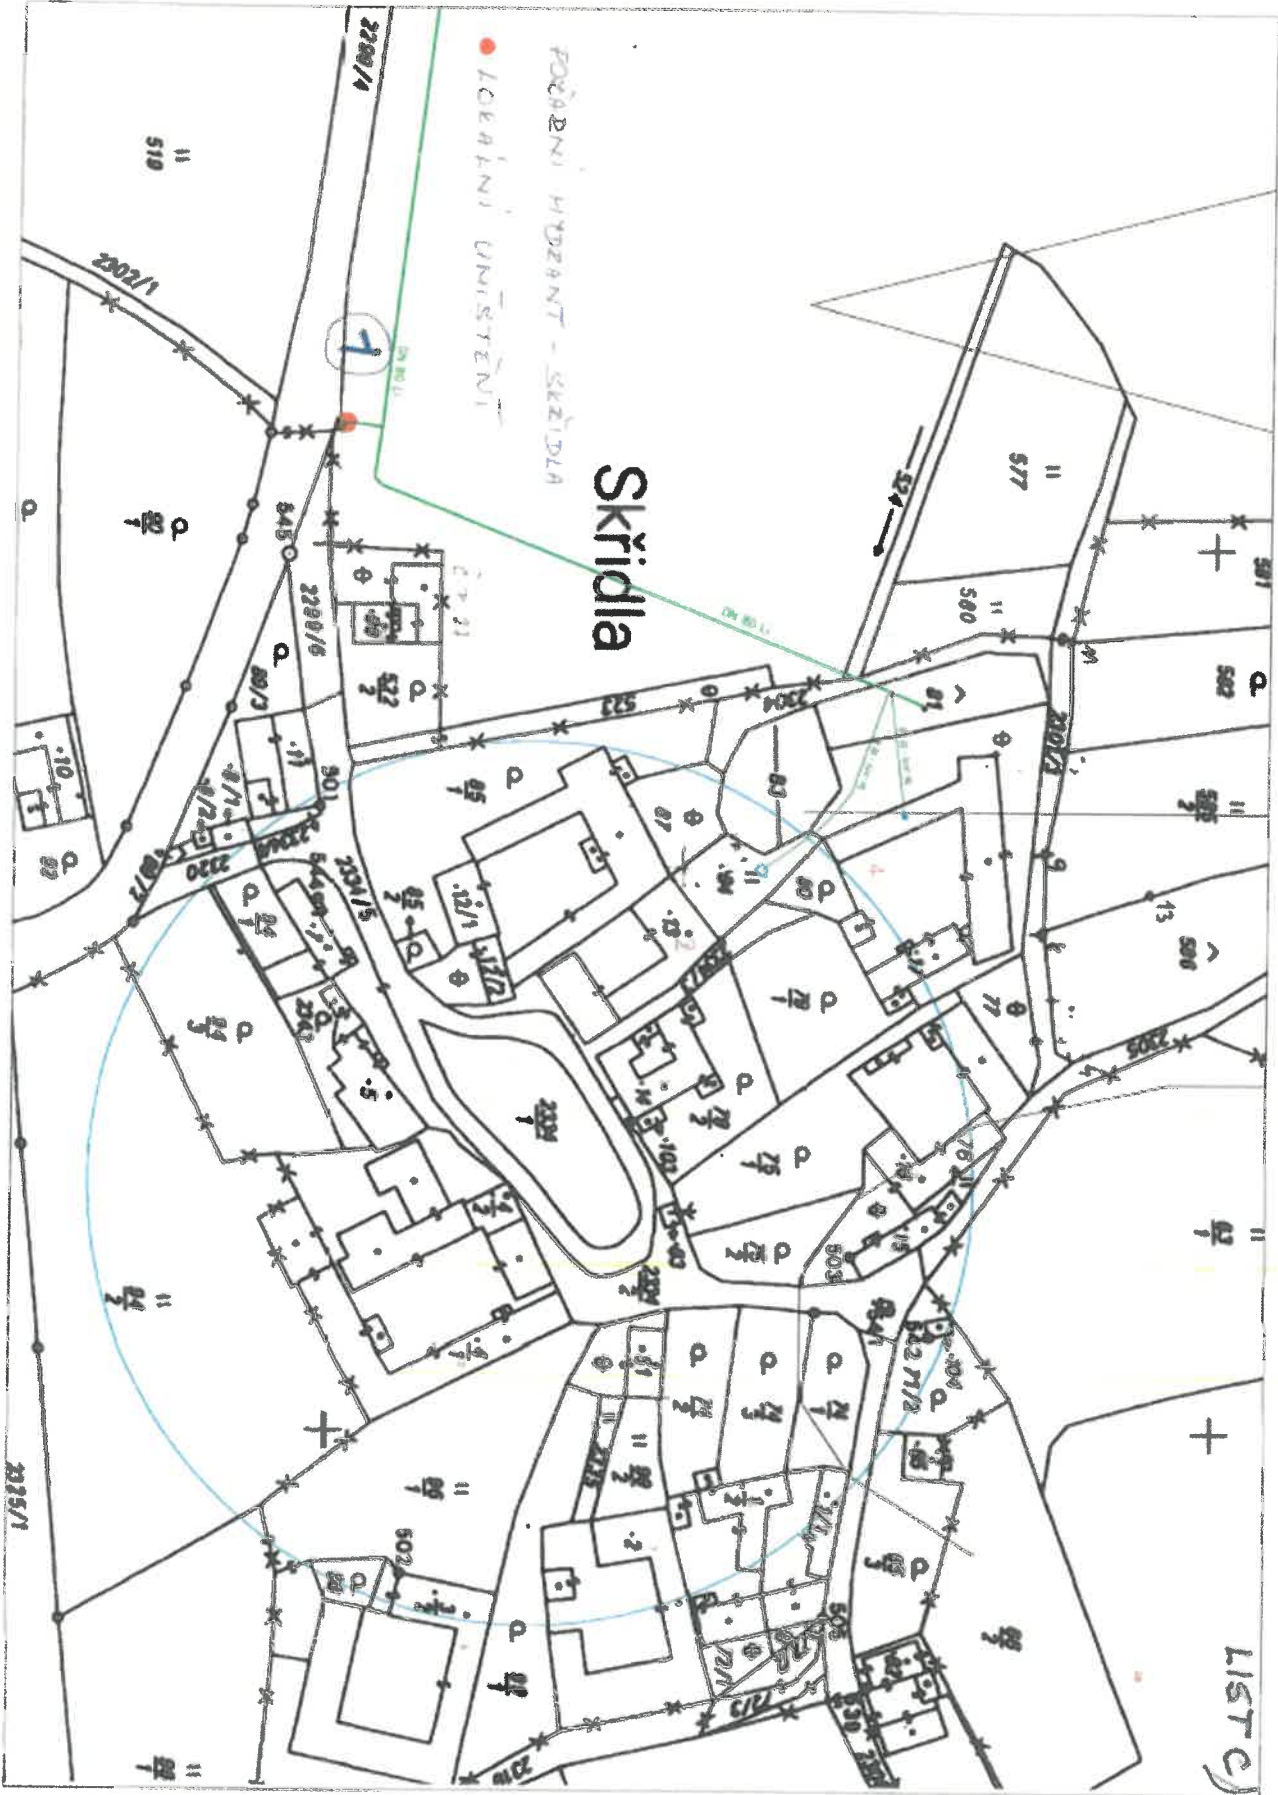

LIST C)